



## USINAGEM LATERAL (A/B)

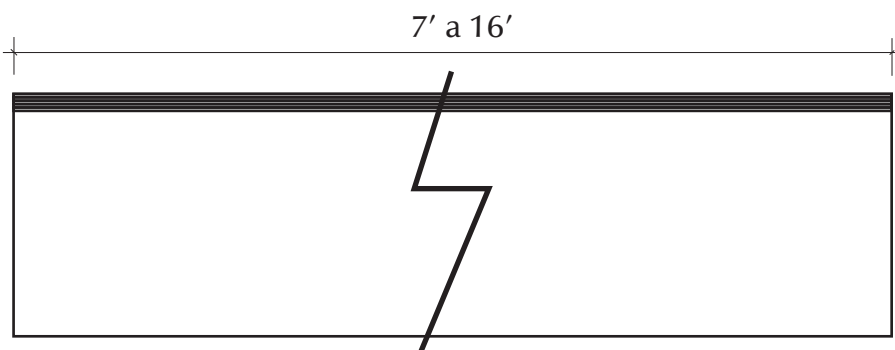

## USINAGEM TOPO (C/D)

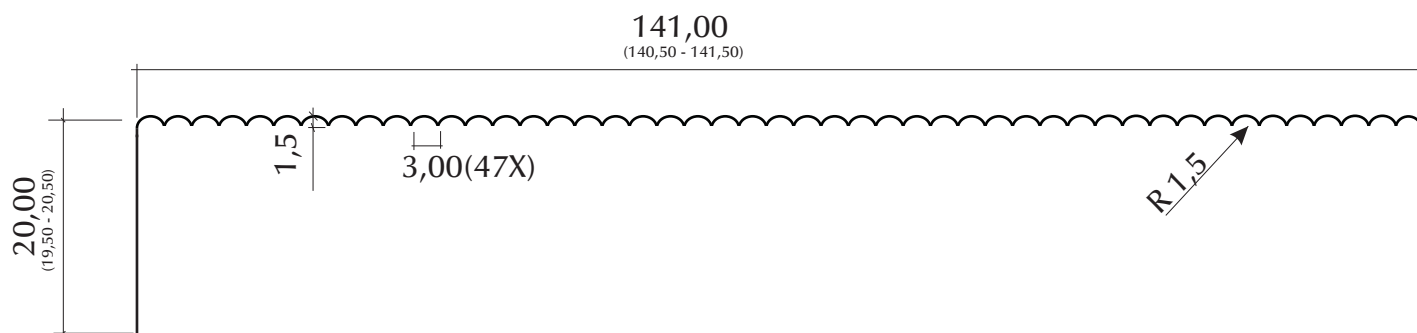

**Produto:** Deck Antislep Japão 3 - 141 x 20,0 mm

**Código:** dck\_as\_1fc\_141\_20

**Espessura:** 20,00mm

**Largura:** 141,00mm

**Comprimento:** 7' a 16'

**Variação:** 3',4',5',6'

**Versão:** dck\_as\_1fc\_141\_20\_v\_2010\_01

### Produto disponível nas seguintes espécies:

- *Cumarú* (*Dipteryx sp*)
- *Garapeira* (*Apuleia sp*)
- *Ipê* (*Tabebuia sp*)
- *Tatajuba* (*Bagassa guianensis*)
- *Sucupira preta* (*Bowdichia sp*)
- *Maçaranduba* (*Manilkara sp*)

### Composição do Embarque : Container - 40'

- *Cumarú* (*Dipteryx sp*) - 00,00m<sup>3</sup>
- *Ipê* (*Tabebuia sp*) - 00,00m<sup>3</sup>
- *Garapeira* (*Apuleia sp*) - 00,00m<sup>3</sup>
- *Maçaranduba* (*Manilkara sp*) - 23,00m<sup>3</sup>

### Secagem

KD > Seca em estufa de 17% a 19%

### Peso / KD

- *Cumarú* (*Dipteryx sp*) - 1.250Kg/m<sup>3</sup> [(+10%) ou (-10%)]
- *Ipê* (*Tabebuia sp*) - 1.300Kg/m<sup>3</sup> [(+10%) ou (-10%)]
- *Garapeira* (*Apuleia sp*) - 1.100Kg/m<sup>3</sup> [(+10%) ou (-10%)]
- *Maçaranduba* (*Manilkara sp*) - 1.200Kg/m<sup>3</sup>

### Industrialização

Assoalho de uso externo, aplainado com acabamento ranhurado em 3,00mm, com fresa n° 3 na face superior e inferior liso, com cantos arredondados.

### Enfardamento do Pallet

Com fitas de aço. Fardos com um comprimento e uma largura, máxima 3 comprimentos na conclusão. Enfardamento com cera nos topos quando a madeira for AD e KD.

### CDT - CONTROLE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

Produto: Deck Antislep Japão 3 - 141 x 20,0 mm

Cód. Produto: dck\_as\_1fc\_141\_20

Arquivo Digital: dt\_pt\_dck\_as\_1fc\_141\_20\_v\_2010\_01

Versão: dck\_as\_1fc\_141\_20\_v\_2010\_01

Catálogo: tec\_deck\_antslep\_pt\_2010\_v1

Controle de Cópias: Entrada: \_\_/\_\_/\_\_

Produção \_\_\_\_\_  D.Industrial \_\_\_\_\_

SGQ/PROD. \_\_\_\_\_  D.Vendas \_\_\_\_\_

### Leitura dimensional

55,80 → Dimensão Nominal  
(55,00 - 56,60) → Tolerância

Desenho sem escala.

Alterações dimensionais podem ser realizadas de acordo com procedimentos de qualidade interna.

### Localizador

